


dopgencz01-di-h-100-0014593274-szra00_sjOjBID_PKZF-R4P100 Lsf 2840 Šir 5680 DocID: 001011339709 ZakID: 0010893623(dopgen,IGs) Dok:2841Zaad: 000149003085 (T,IG5,PT,DS2



412.

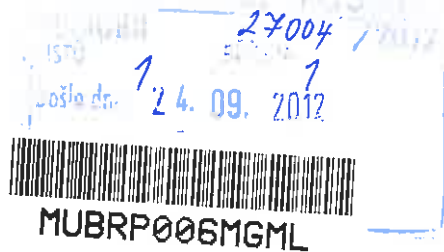

Město Broumov
třída Masarykova 239
550 01 BROUMOV

NAŠE ZNAČKA
001047186280

LINKA
840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 20. 9. 2012

Žádost o zveřejnění

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolujeme si Vás požádat o umístění přiloženého Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů na úřední desku a zveřejnění této informace způsobem v místě obvyklým.

Cílem tohoto upozornění je zabezpečit provoz rozvodného zařízení a zajistit Vám tak stále spolehlivou dodávku elektrické energie.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem

412	Na úřední desce vyvěšeno dne 25. 09. 2012
1	Z úřední desky sňato dne
1012 Nina Mantelová
11. 10. 2012	Odpovídá
Dokument zveřejněn též na webových stránkách Města Broumova	

Ing. Jiří Horák
ředitel úseku vvn
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
na základě plné moci

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 s předmětem podnikání - distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583 | jejímž jménem jedná na základě zmocnění společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. | Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02 | IČ: CZ26871823, DIČ: CZ26871823 | zaslání adresa: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. - Plzeň, Guldensarova 2577/410, PSČ 300 00



UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovoluujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.

Zásah proved'te tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:

- u nadzemního vedení nízkého napětí nn **do 1 kV (400/230 V) AC:**
 - ☒ u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
 - ☒ u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
- u nadzemního vedení vysokého napětí vn **nad 1 kV do 35 kV AC včetně:**
 - ☒ u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení 1,5 m
 - ☒ u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a kabelového vedení 1,5 m
- u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vn **nad 35 kV do 110 kV AC včetně:**
 - ☒ u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m
 - ☒ u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 50110-1 a na internetových stránkách <http://www.cezdistribuce.cz>. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani ořezané větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Pokud v shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klesl a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vyřezaná dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod.

V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme za spolupráci.

Dne 3. 9. 2012

ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, PSČ 405 02, Děčín, Děčín IV - Podmokly | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Zákaznická linka 840 840 840